
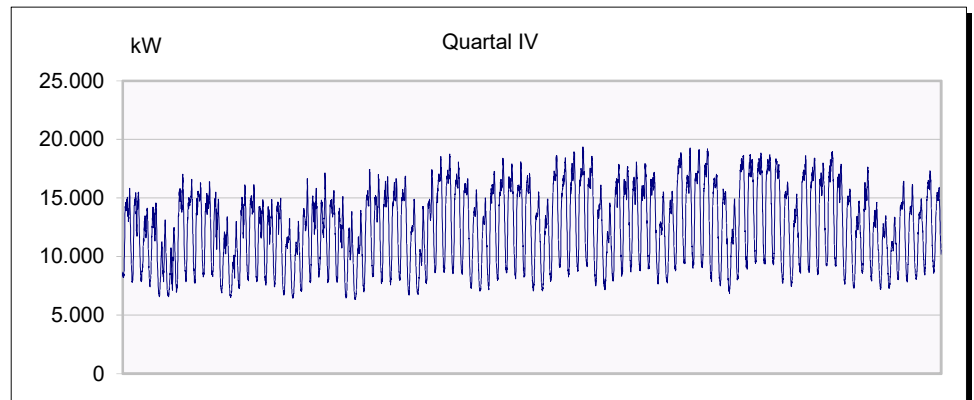
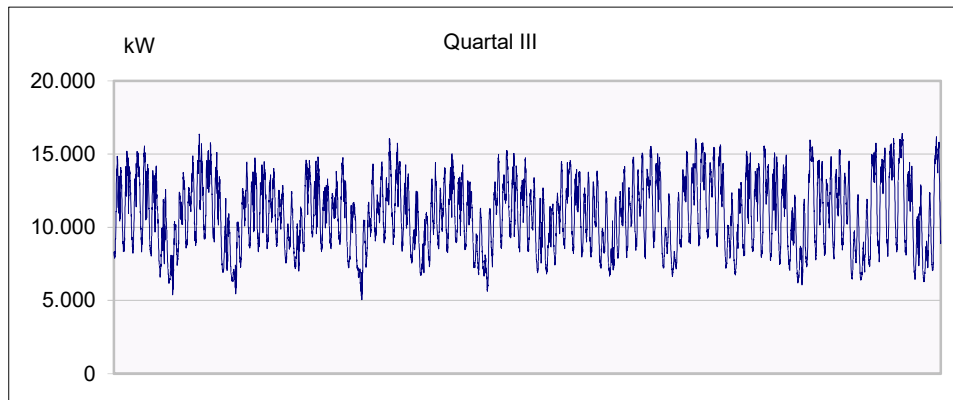
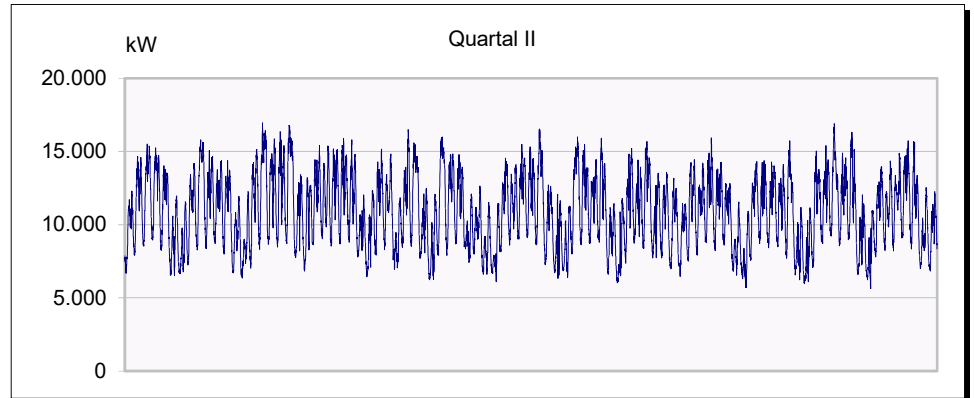


Veröffentlichungsdaten

Lastverlauf der Jahreshöchstlast im Jahr 2024 (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG)

Umspannung HS/MS

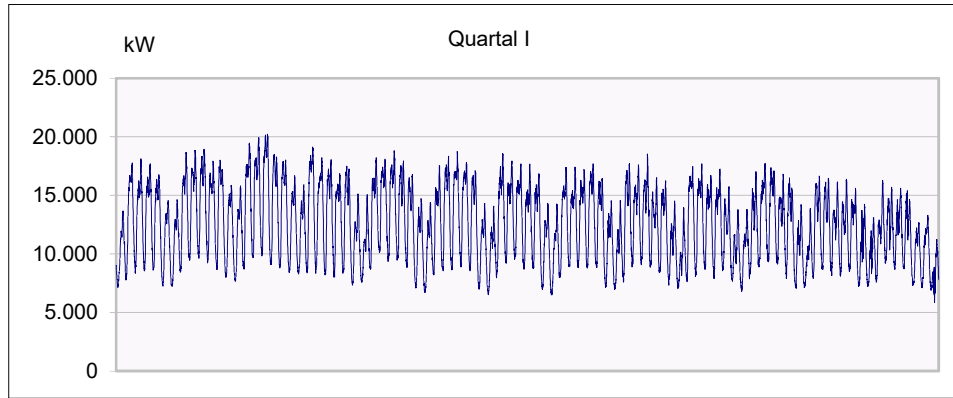





Jahresarbeit	102.847.966 kWh
Höchstleistung	20.224 kW
Datum / Zeitpunkt $P_{\max}$	17.01.2024 18:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.

Veröffentlichungsdaten

Lastverlauf der Jahreshöchstlast im Jahr 2024 (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG)

Mittelspannung MS

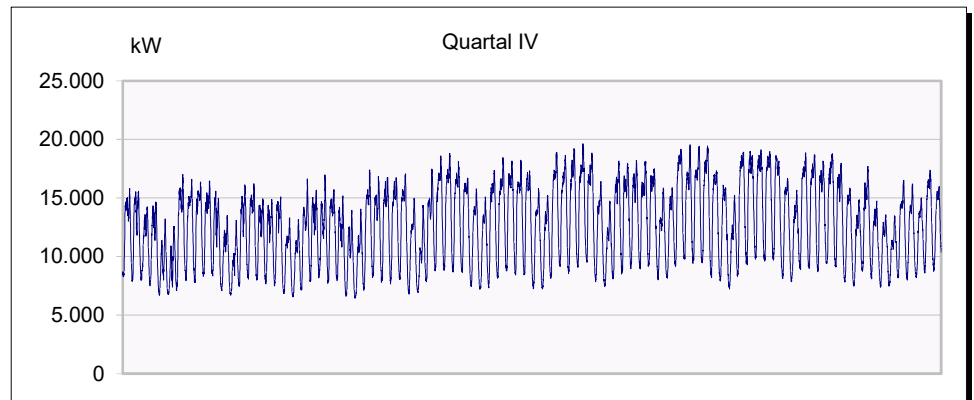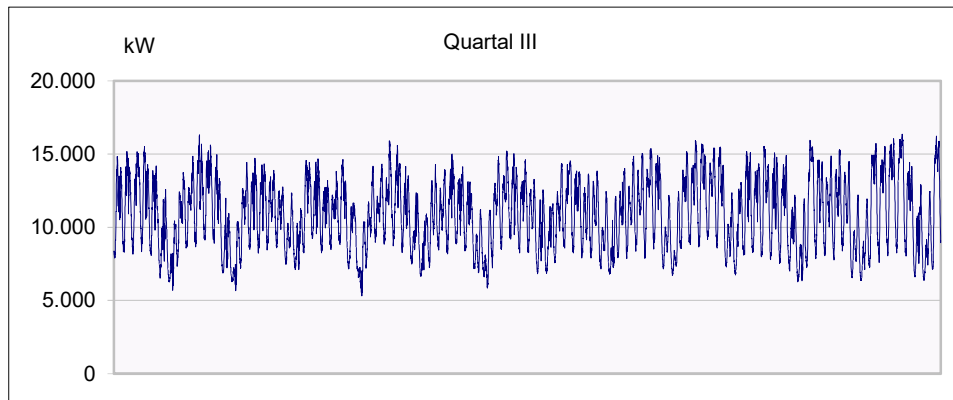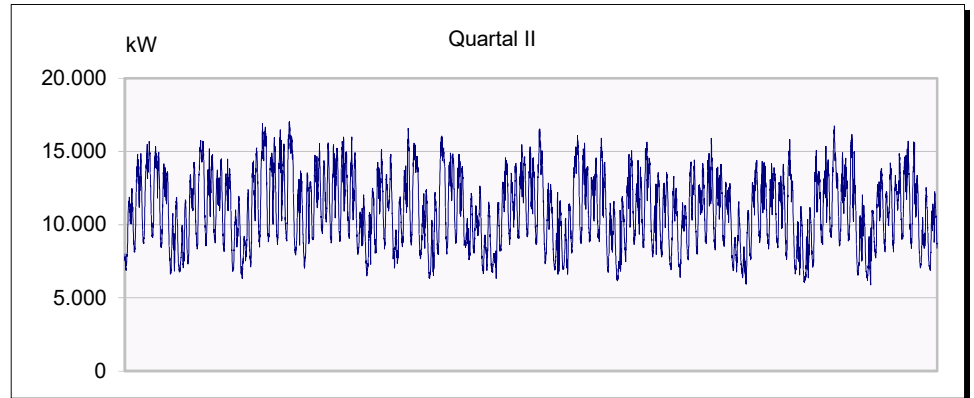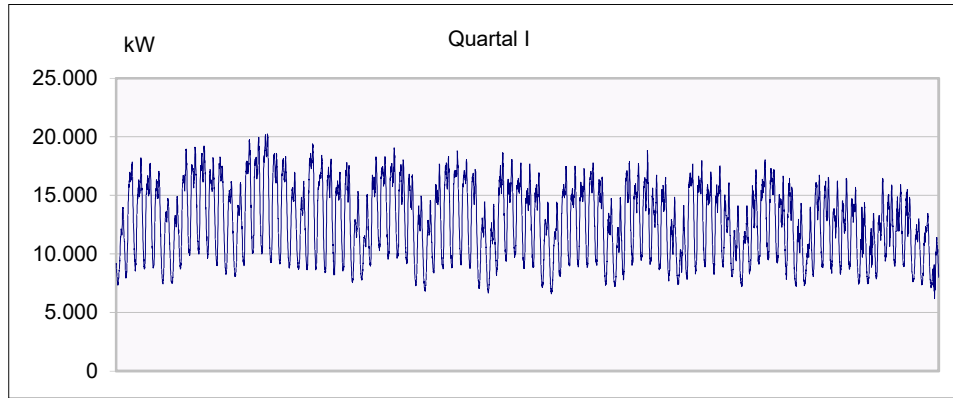





Jahresarbeit	103.837.835 kWh
Höchstleistung	20.251 kW
Datum / Zeitpunkt $P_{\max}$	17.01.2024 18:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.

Veröffentlichungsdaten

Lastverlauf der Jahreshöchstlast im Jahr 2024 (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG)

Umspannung MS/NS

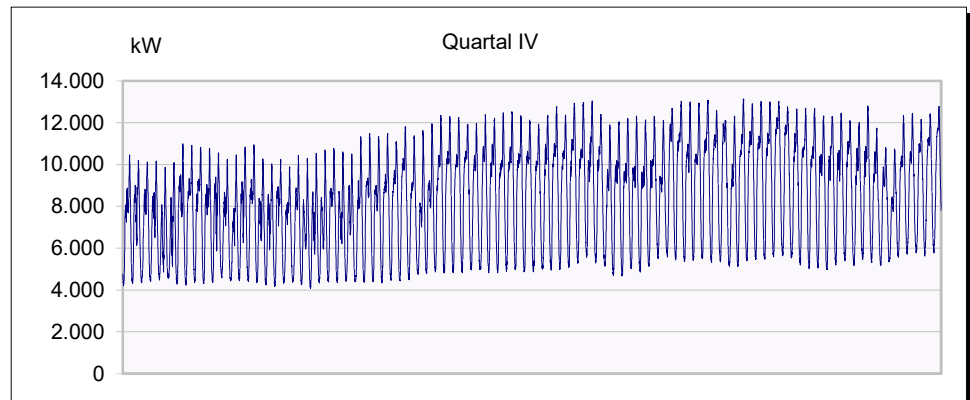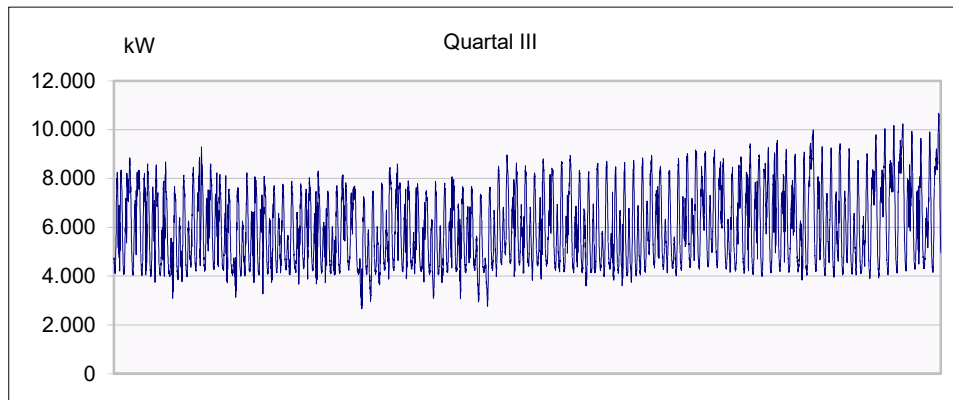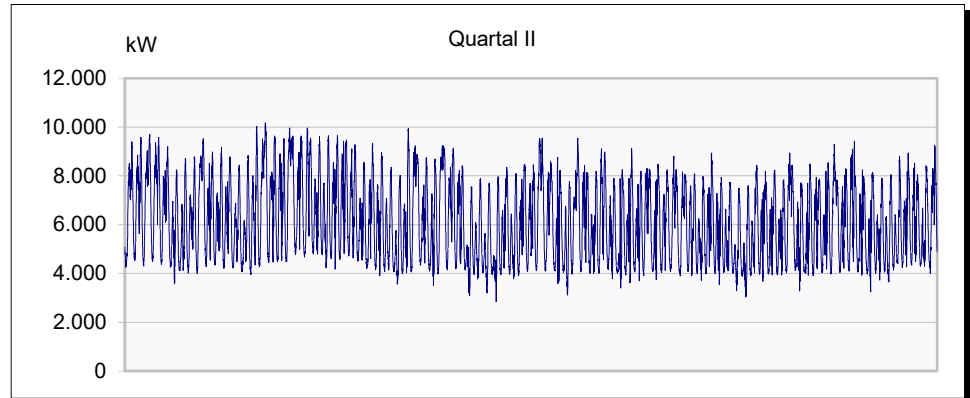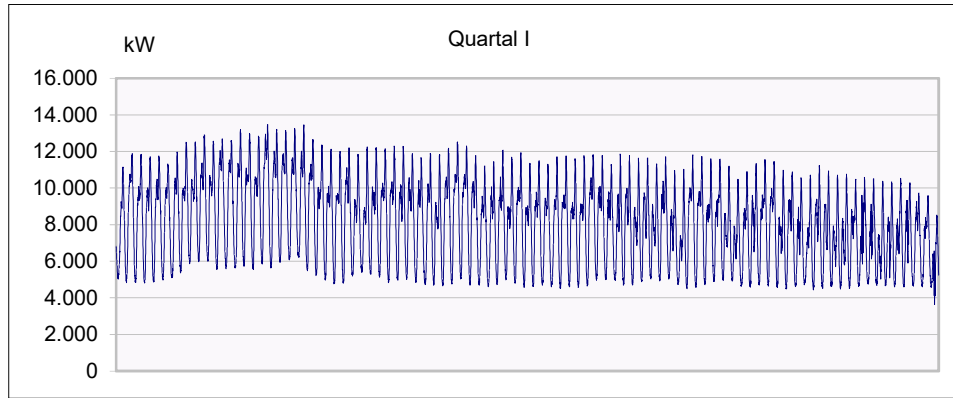





Jahresarbeit	62.794.903 kWh
Höchstleistung	13.470 kW
Datum / Zeitpunkt $P_{\max}$	17.01.2024 18:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.

Veröffentlichungsdaten

Lastverlauf der Jahreshöchstlast im Jahr 2024 (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG)

Niederspannung NS

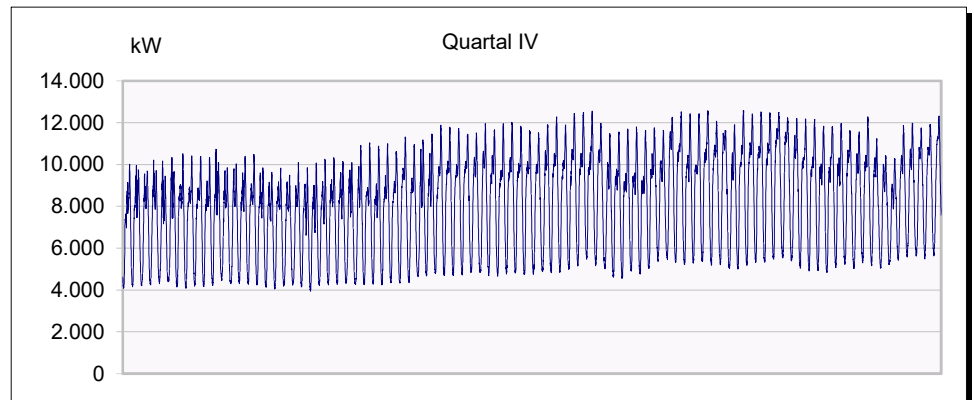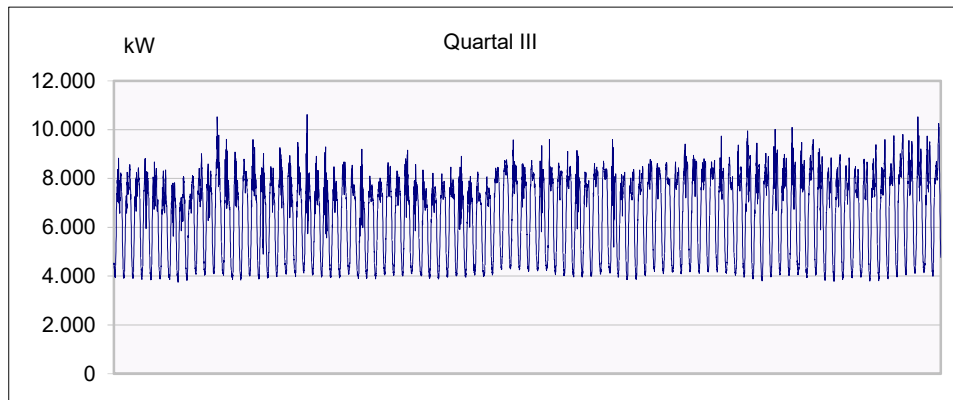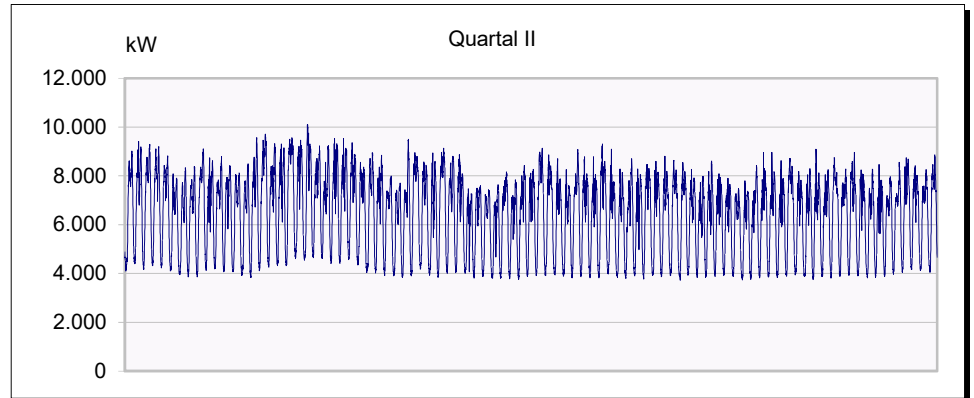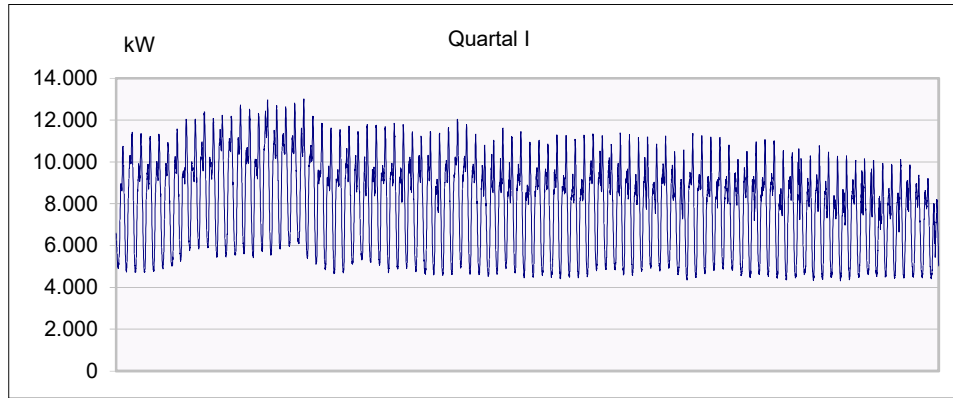





Jahresarbeit	64.070.404 kWh
Höchstleistung	13.009 kW
Datum / Zeitpunkt P _{max}	21.01.2024 18:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.

Veröffentlichungsdaten

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden im Jahr 2024 (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG)

Niederspannung NS

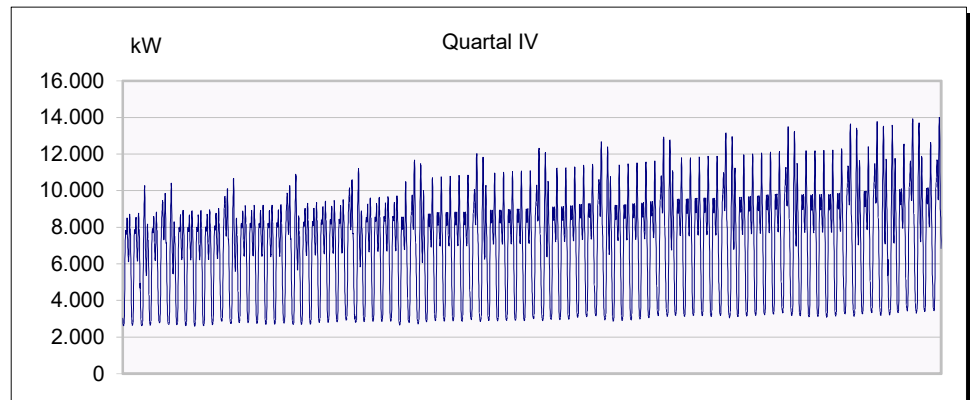
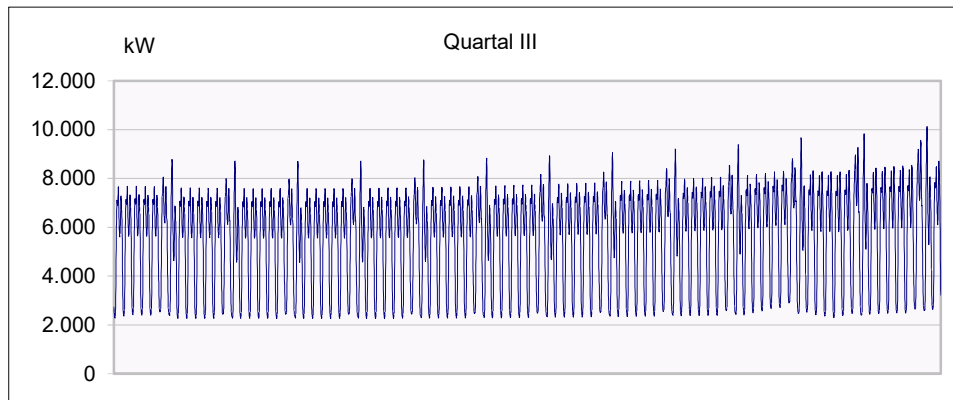
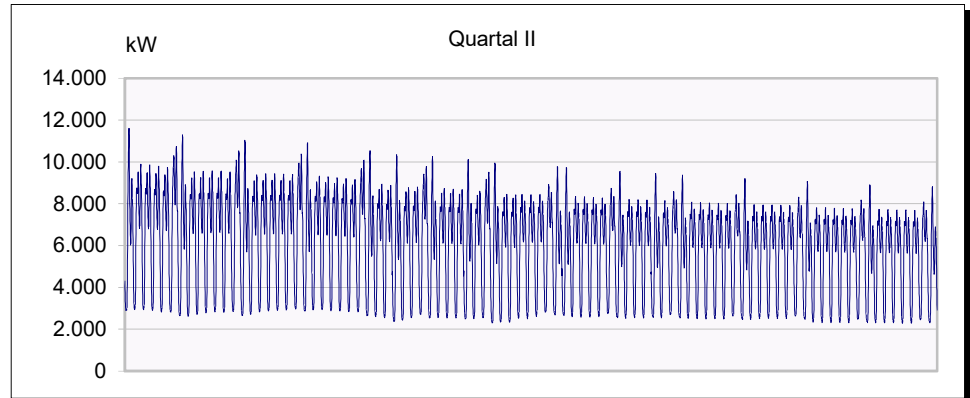
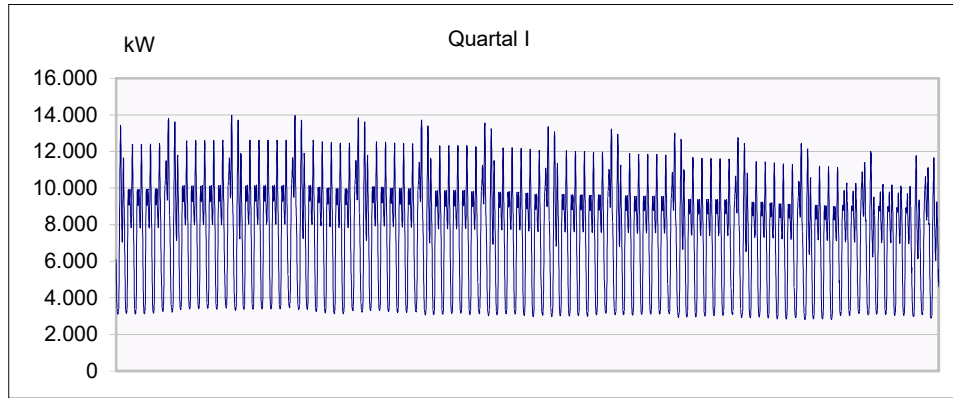


Jahresarbeit	57.548.504 kWh
Höchstleistung	14.004 kW
Datum / Zeitpunkt P _{max}	31.12.2024 19:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.

Veröffentlichungsdaten

Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden im Jahr 2024 (§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG)

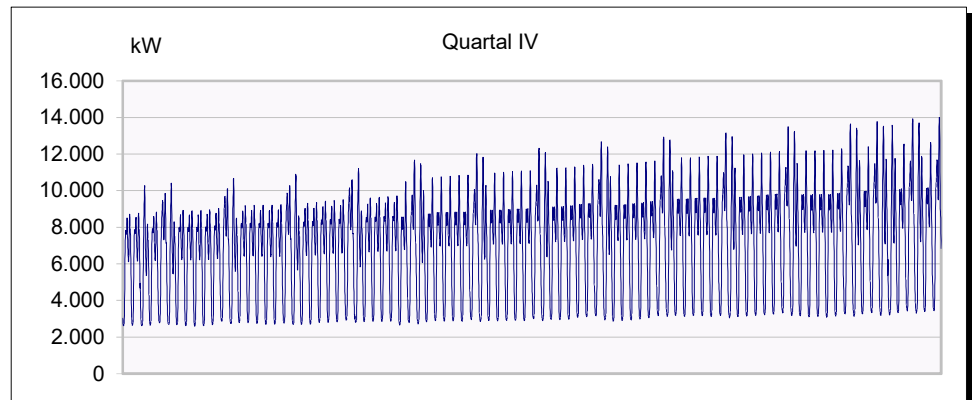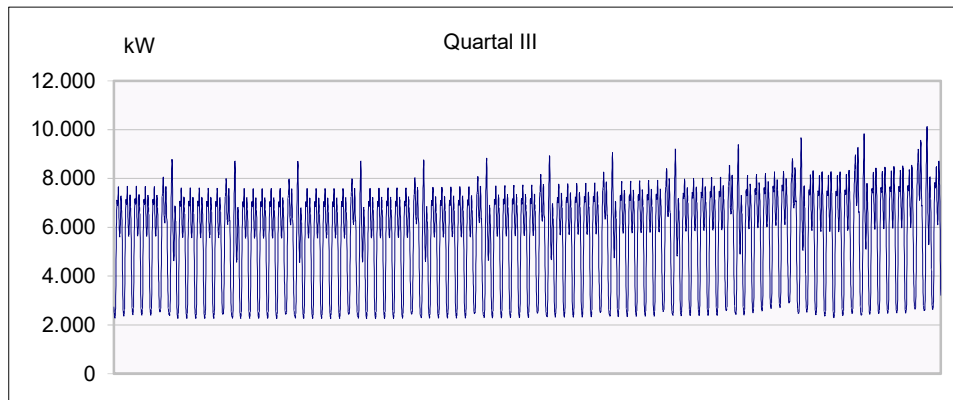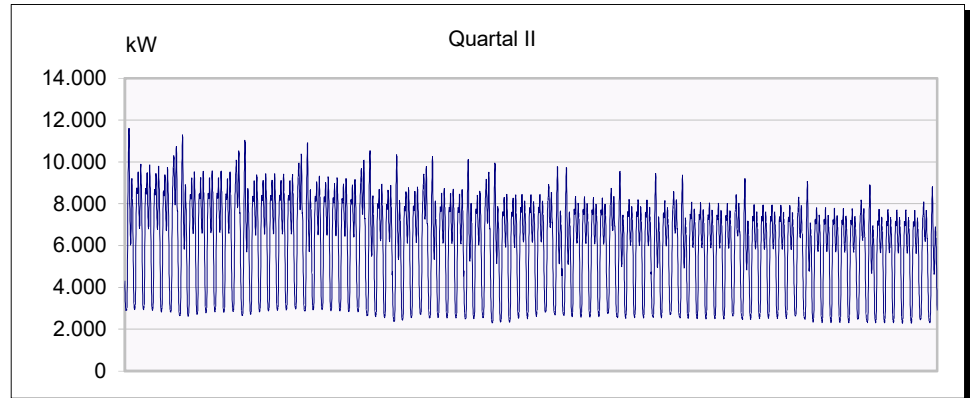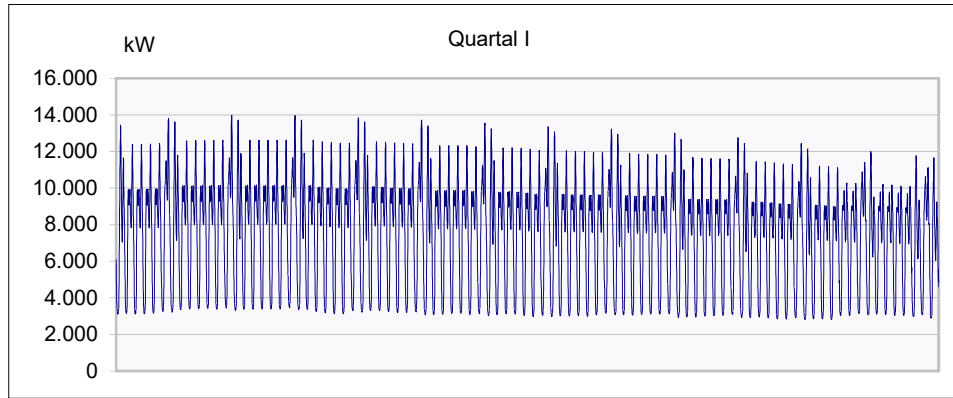





Jahresarbeit	57.548.504 kWh
Höchstleistung	14.004 kW
Datum / Zeitpunkt P _{max}	31.12.2024 19:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.

Veröffentlichungsdaten

Höchstentnahmelast im Jahr 2024 (§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG)

Mittelspannung MS

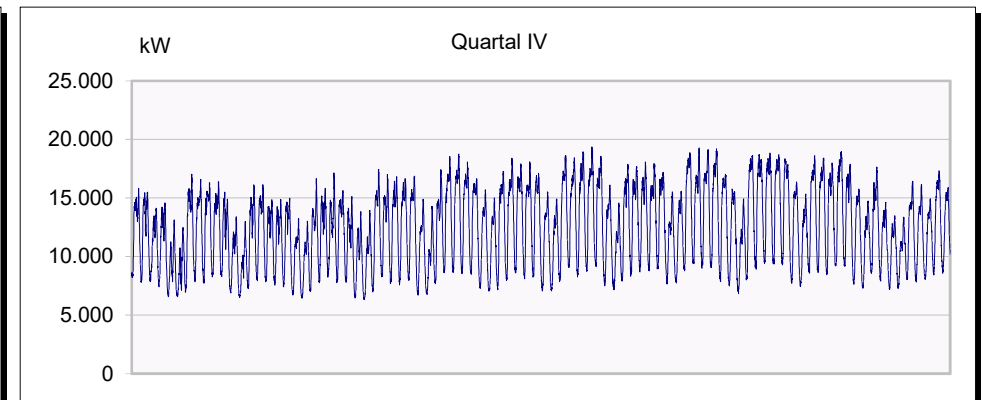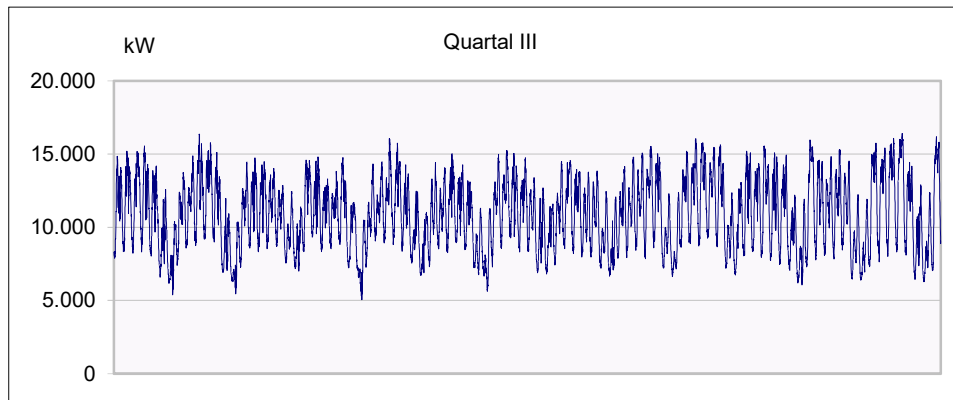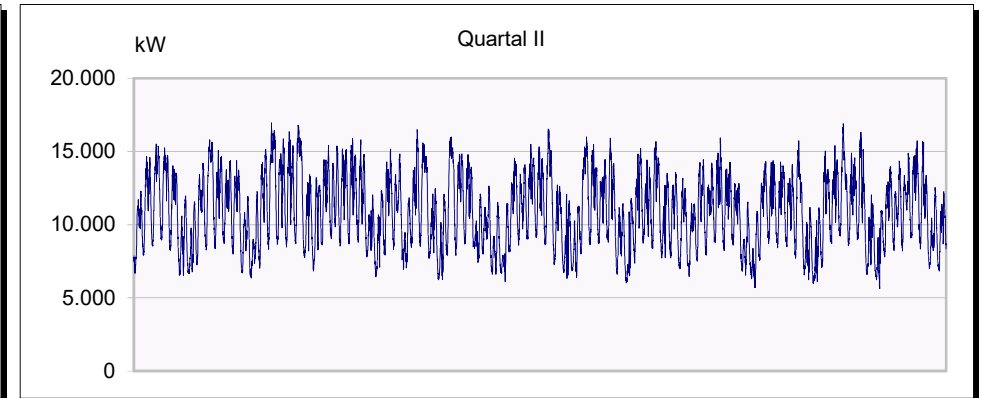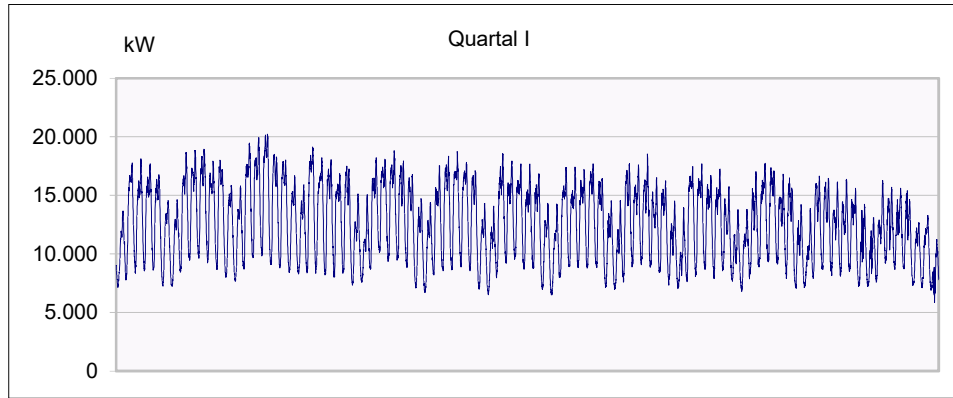





Jahresarbeit	102.847.966 kWh
Höchstleistung	20.224 kW
Datum / Zeitpunkt $P_{\max}$	17.01.2024 18:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.

Veröffentlichungsdaten

Höchstentnahmelast im Jahr 2024 (§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG)

Umspannung MS/NS

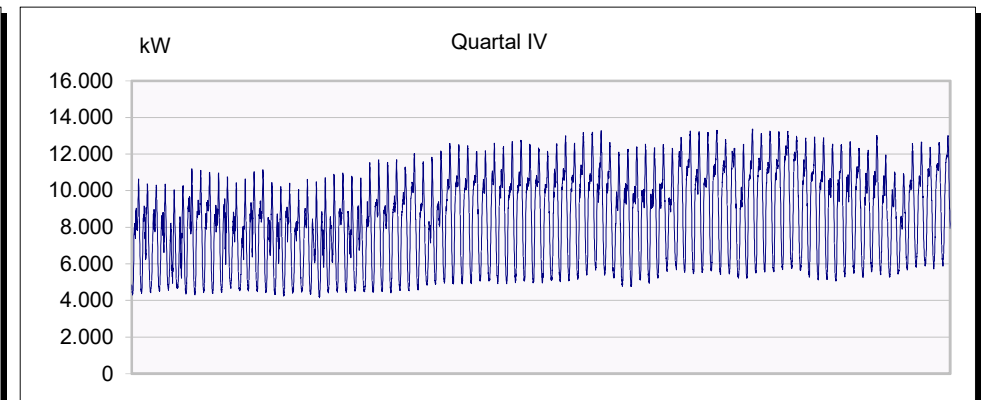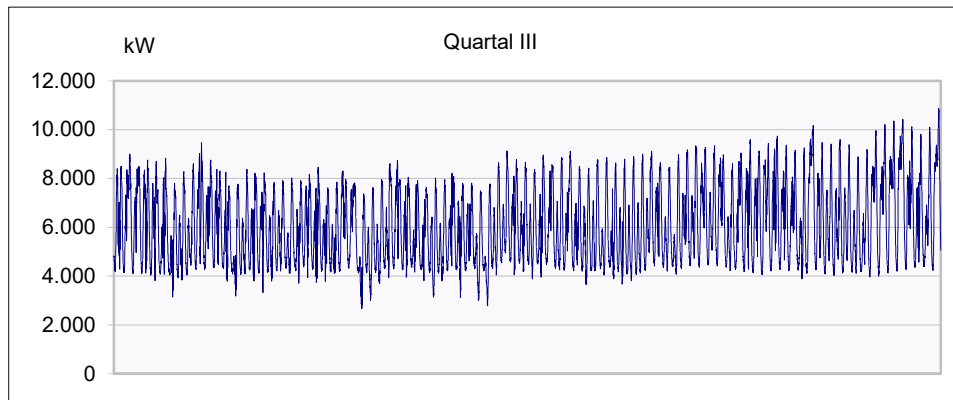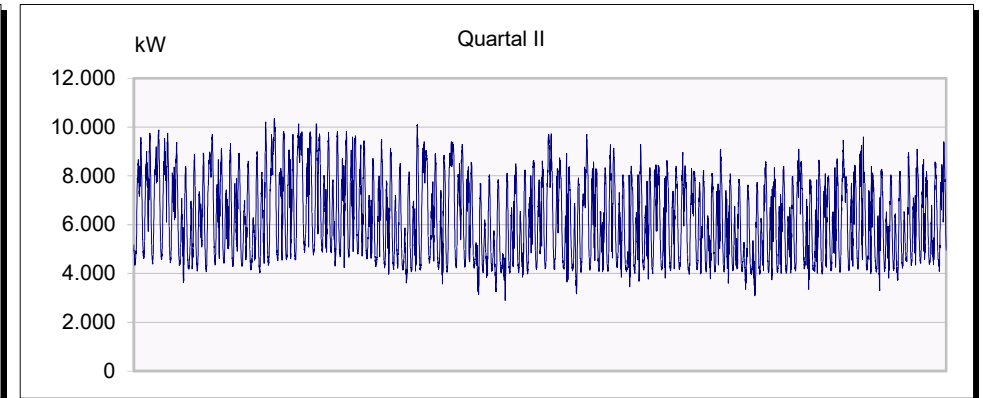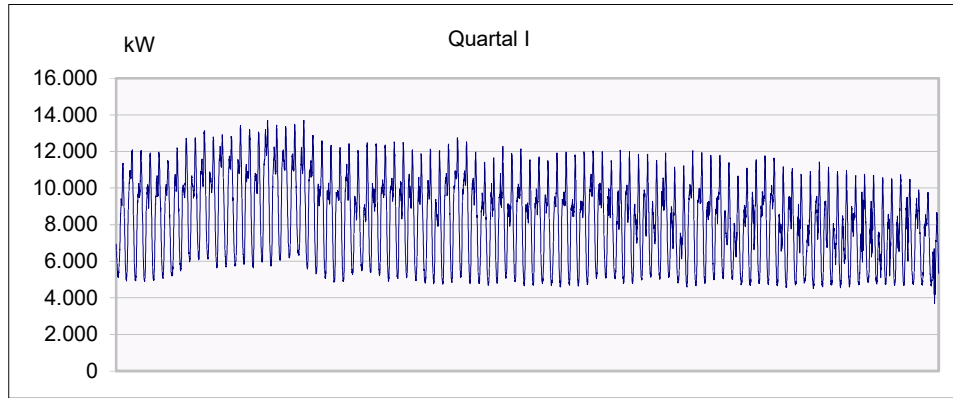





Jahresarbeit	63.911.637 kWh
Höchstleistung	13.710 kW
Datum / Zeitpunkt P _{max}	17.01.2024 18:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.

Veröffentlichungsdaten

Höchstentnahmelast im Jahr 2024 (§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG)

Niederspannung NS

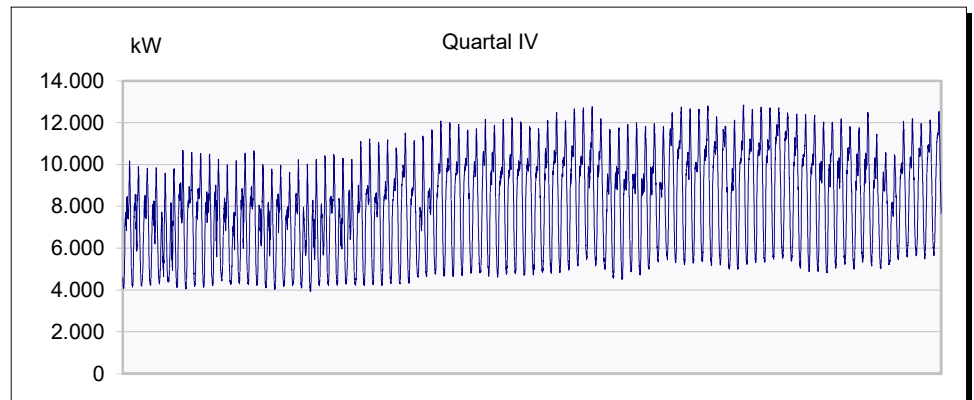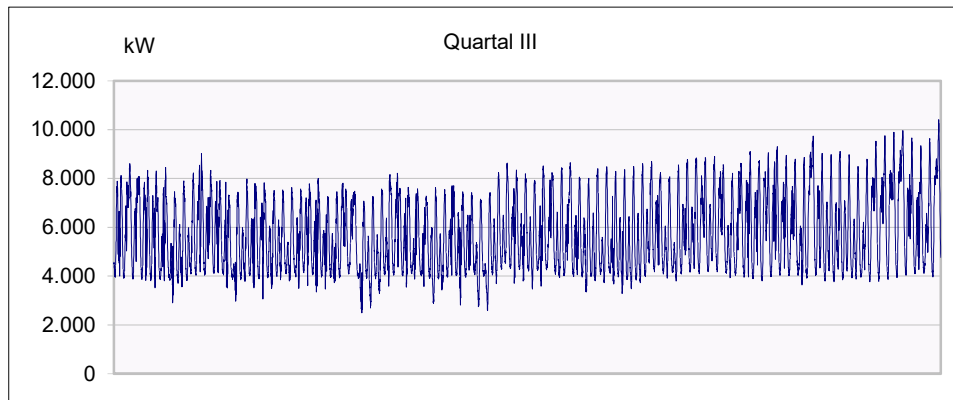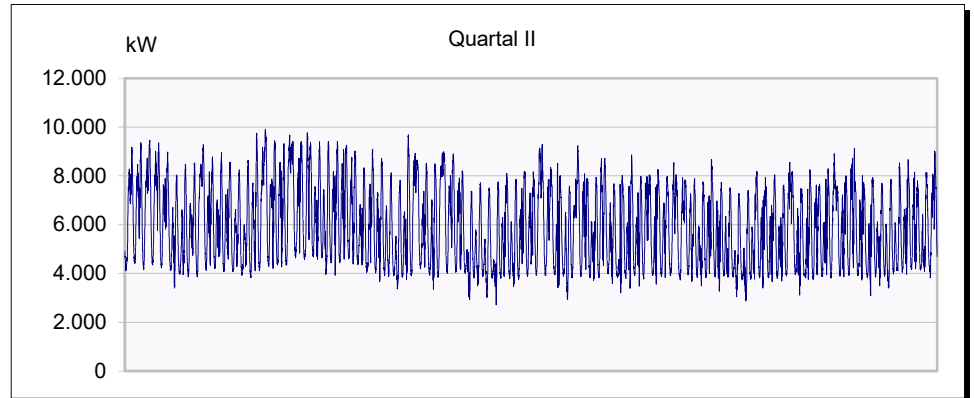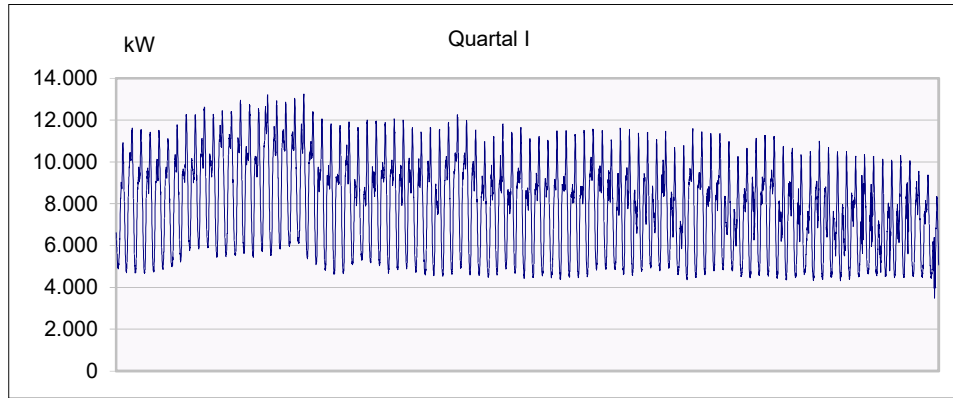

Jahresarbeit	60.763.721 kWh
Höchstleistung	13.252 kW
Datum / Zeitpunkt P _{max}	21.01.2024 18:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.

Veröffentlichungsdaten



§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG

§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG

§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

Stand: 31.12.2024

Jahreshöchstlast	
MS	20.251 kW
MS/NS	13.470 kW
NS	13.009 kW

Höchstentnahmelast	
MS	20.224 kW
MS/NS	13.710 kW
NS	13.252 kW

Bezug aus vorgelagerter Ebene	
MS	102.847.966 kWh
MS/NS	63.911.637 kWh
NS	60.763.721 kWh

Summe aller Einspeisungen in kWh	MS	MS/NS	NS
Jan	278.176	26	159.110
Feb	202.776	17	187.603
Mrz	232.970	80	317.148
Apr	199.547	75	460.046
Mai	142.431	231	593.131
Jun	95.025	156	620.032
Jul	65.862	630	818.006
Aug	64.681	389	903.686
Sep	93.218	141	605.425
Okt	146.986	2	328.180
Nov	234.284	1	167.217
Dez	282.781	1	163.297
Summe	2.038.738	1.750	5.322.880

Haftungsausschluss

Da trotz aller Sorgfalt die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der veröffentlichten Daten nicht garantiert werden kann, ist, soweit gesetzlich zulässig, eine diesbezügliche Haftung der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH ausgeschlossen.

Die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH behält sich das Recht vor, nachträgliche Änderungen der Daten vorzunehmen, wenn dies zu Korrekturzwecken erforderlich sein sollte.