# Veröffentlichungsdaten

**Summenlast der Netzverluste im Jahr 2016 (§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV)**

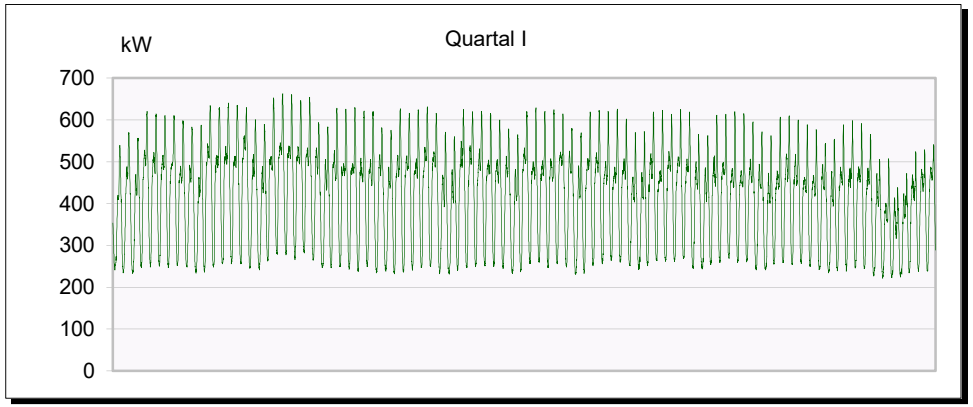


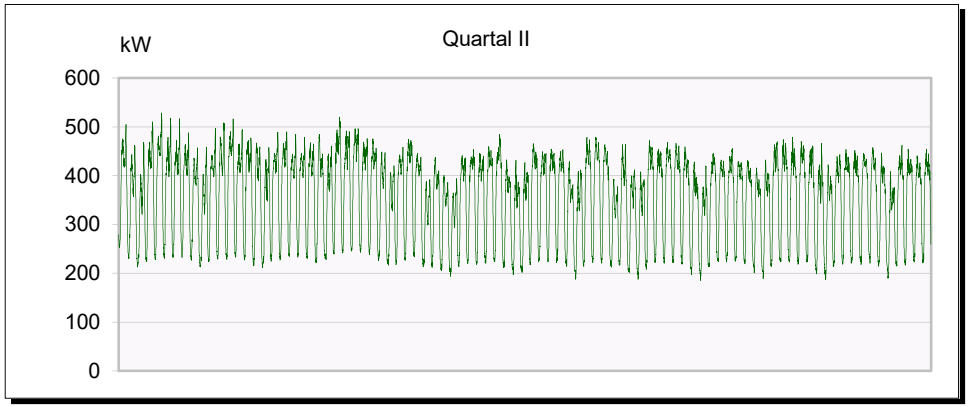


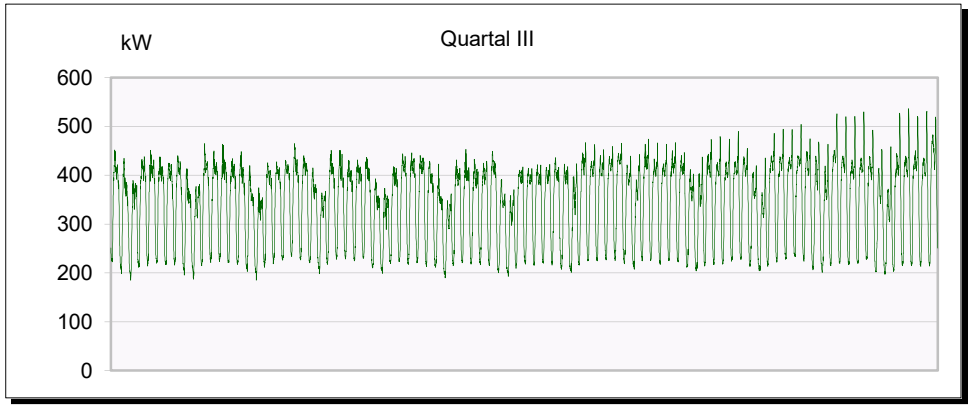


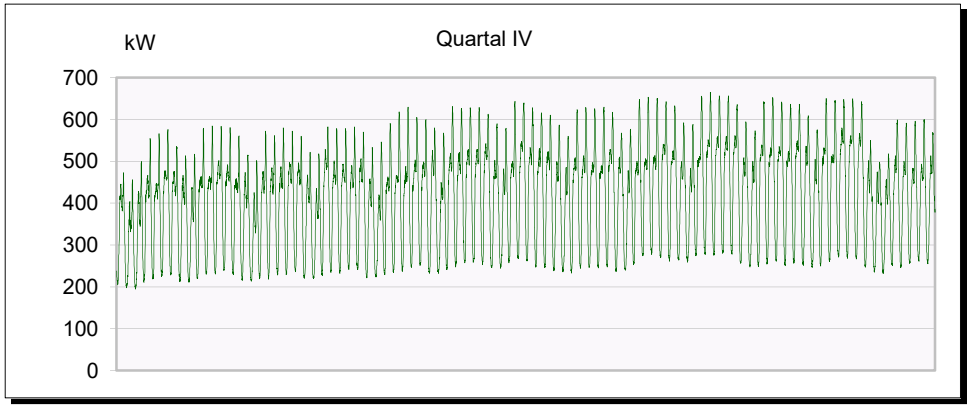


| | | |
|---|---|---|
| Jahresarbeit | 3.364.341 kWh | |
| Höchstleistung | 665 kW | |
| Datum / Zeitpunkt $P_{max}$ | 06.12.2016 18:00 Uhr | MEZ |

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.

# Veröffentlichungsdaten

§ 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV
§ 10 Abs. 2 StromNEV
§ 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV

Stand: 31.12.2016

| Summe der Netzverluste | |
|---|---|
| MS | 760.724 kWh |
| MS/NS | 762.774 kWh |
| NS | 1.840.844 kWh |

| Durchschnittsverluste je Netzebene | |
|---|---|
| MS | 0,65% |
| MS/NS | 1,00% |
| NS | 2,47% |

| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | |
|---|---|
| Preis | 3,80 Ct/kWh |

| Netzverluste | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Netzverluste | 3.364.341 kWh | 3,80 Ct/kWh |